



Certifikační orgán
společnosti TREZOR TEST s r.o.
akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17065
číslo 3025



Na Vršku 67
250 67 KLECANY
Tel: 284 892 997
trezortest@trezortest.cz
www.trezortest.cz

Výtisk č. 1
Počet výtisků: 2
Počet příloh: 2

1.DOPLNĚK K CERTIFIKAČNÍMU PROTOKOLU

číslo C 119/2017

Výrobek: Bezpečnostní protipožární dveře PYROSAFE SF B3
instalované v protipožární zárubni z plechu tloušťky 2 mm
výšky 1830 mm až 2200 mm
šířky 650 mm až 950 mm
otevírané směrem do chráněného prostoru
CZ-CPA 16.23.11

Výrobce: CAG s.r.o.
Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy

Datum vydání: 09. července 2019

Schvaluje: Ing. Petr KOKTAN
vedoucí certifikačního orgánu č. 3025
společnosti TREZOR TEST s r.o.



Tento protokol obsahuje 12 stran včetně přílohy. V žádném případě se nesmí bez písemného souhlasu certifikačního orgánu reprodukovat jinak než celý.

OBSAH

ÚVOD.....	3
1.1 OBECNĚ.....	3
1.2 ZHODNOCENÍ PODKLADŮ.....	3
1.3 ROZŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ CERTIFIKACE.....	3
NÁVRH NA ROZHODNUTÍ.....	4
příloha č. 1.....	5

1 ÚVOD

1 OBECNĚ

Společnost CAG s r.o. požádala dne 11. června 2019 o zařazení zárubně ZAKO S PRIX RC3 do přehledu komponent k vpředu uvedeným bezpečnostním protipožárním dveřím, viz. příloha č. 1 k C 119/2017.

2 ZHODNOCENÍ PODKLADŮ

Objedavatel – klient předložil souhlas společnosti Kooperativa, v.o.d. ze dne 08. 07. 2019, jako výrobce předmětné zárubně ZAKO FS PRIX RC3 s využitím výkresové dokumentace. Současně byl předložen výkres číslo Z 000 244 (D) – Zárubeň HS Prix S s těsněním TKZ 15x150 OZ BZ pro zámek Trilogie Fe 2 mm. Z předmětného výkresu vyplývá, že se jedná o ocelovou zárubeň, plech tloušťky 2 mm, o průchozí světlosti $H = 970 \text{ mm}$ x $B = 900 \text{ mm}$. Tento rozměr vyhovuje toleranci rozměru certifikovaného výrobku – šířka, výška + 10 % zvětšení rozměrů, - 50 % zmenšení rozměrů. Zárubeň je konstrukčně řešena pro vícebodový zámek TRILOGIA – čepový – viz. detail výztuha aktivního čepu a detail K. Rozteč otvorů pro čepy je 1260 mm. Vzdálenost dolních čepů od rámu od prahové spojky je 397 mm. Při zvětšení rozměrů na max. výšku 2200 je nutné použít prodloužený zámek TRILOGIA tak, aby vzdálenost horních čepů od nadpraží byla maximálně 400 mm.

3 ROZŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ CERTIFIKACE

Na základě shora uvedených skutečností lze předmětnou zárubeň zařadit do přílohy č. 1.

2 NÁVRH NA ROZHODNUTÍ

Na základě výše uvedeného požadavku a zjištění uvedených v certifikačním protokolu číslo C 119/2017 včetně předmětného doplňku vyplývá, že výrobek

Bezpečnostní protipožární dveře PYROSAFE SF B3
 instalované v protipožární zárubni z plechu tloušťky 2 mm
 výšky 1830 mm až 2200 mm
 šířky 650 mm až 950 mm
 otevírané směrem do chráněného prostoru
 výrobce CAG s.r.o.
 Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy
 CZ-CPA 16.23.11

VYHOVĚL

stanoveným požadavkům pro klasifikaci
 podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4

do

bezpečnostní třídy RC 3

při použití zárubně ZAKO FS PRIX RC3

Výsledky tohoto doplňku k certifikačního protokolu se týkají pouze shora uvedeného certifikovaného výrobku.

Datum zpracování: 09. července 2019

Certifikační protokol zpracoval: Ing. Veronika GREINEROVÁ
 Zdenka FIŠEROVÁ

Hodnocení provedl :
 Ing. Petr KOKTAN



Ing. Petr KOKTAN
 vedoucí certifikačního orgánu

č. 3025

Rozdělovník:


Výtisk č. 1 – CAG s.r.o., Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy
 Výtisk č. 2 – COV č. 3025

Příloha č. 1

**Rozšíření přehledu komponent použitelných pro Bezpečnostní protipožární dveře
PYROSAFE SF B3 (bezpečnostní třída RC 3)****Zárubeň**

Název	Výrobce
ocelová protipožární zárubeň z plechu tloušťky 2 mm	KOOPERATVA
Ocelová zárubeň ZAKO FS PRIX RC3	KOOPERATVA

Poznámka: při re certifikaci je nutné použití předmětné zárubně ověřit zkouškami.

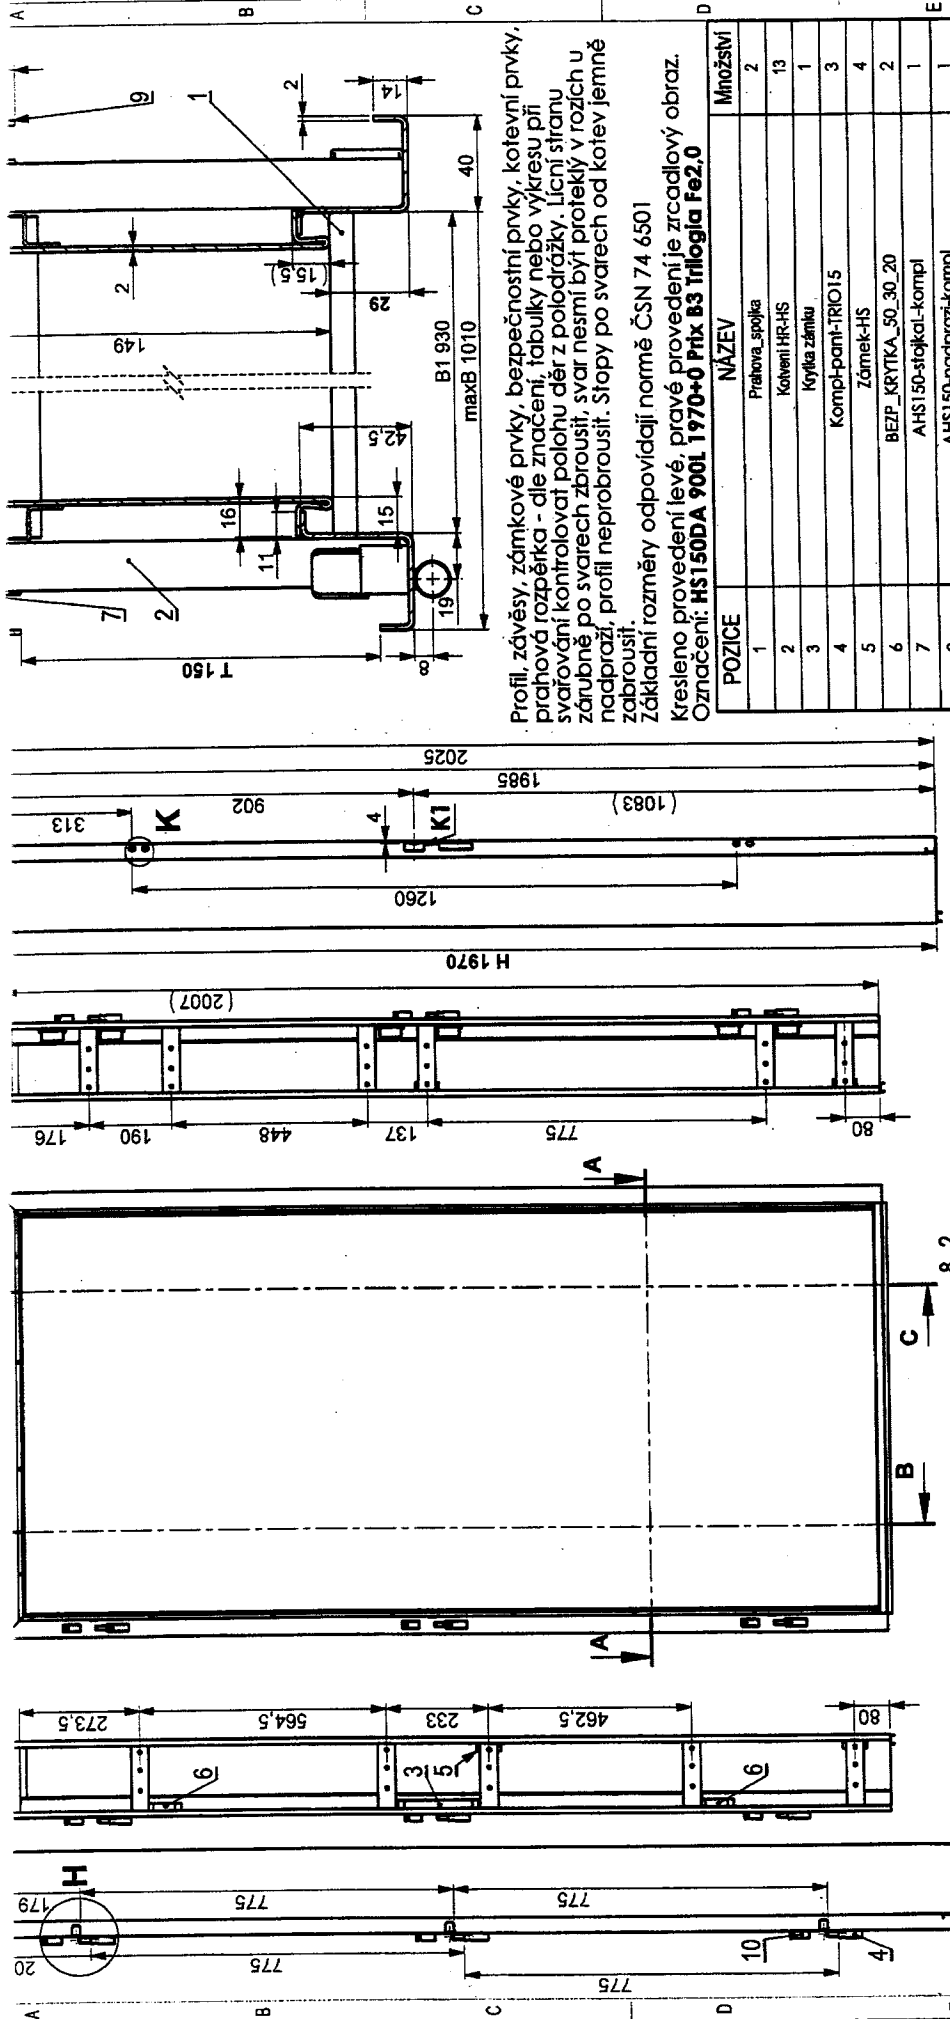

Profil, závěsy, zámkové prvky, bezpečnostní prvky, kotevní prvky, prahová rozpěrka - dle značení, tabulky nebo výkresu při svařování kontrolovat polohu děr z polodrážky. Lícni stranu záručně po svařech zbrusit, svar nesmí být protéký v rozích u nadbráží, profil neprobrousit. Stopy po svařech od kotev jemně zbrusit.

POZICE	NÁZEV	Množství
1	Práhová spojka	2
2	Karotní HR-HS	13
3	Krytka zámku	1
4	Kompl-pant-TRIO15	3
5	Zámek-HS	4
6	BEZP_KRYTKA_50_30_20	2
7	AHS150-stojkal-kompl	1
8	AHS150-nadpráz-kompl	1
9	AHS150-stojkalP-kompl	1
10	Pouzadro 10x40 kompl	3
11	Vyztuha aktivního_čepu_80x30x3	2
12	Vyztuha zámku 2x20x185	1

Kusův Měřítko	Pobíjevací / Norma	Rozměr	Materiál	Hmotnost [kg]	Plocha oceli [m ²]	Poznámky
1:10	Pronikání 	Endových	28.1.2019	-		
	Vypracoval: Schválil:	28.1.2019	Zalázka:	Tisková úprava	Formát:	A3
Název výkresu: Zárubeň HS Prix B3 s těs. TKZ 15x150 OZ BZ zámeček Trilogia Fe2mm						
 KOOPERATIVA projektování staveb						Číslo výkresu: Z 000 244 (D)
						Podob. listů: 1 List 1

